


План размещения оборудования
в котельной "ВИТОК-Т"-1,2

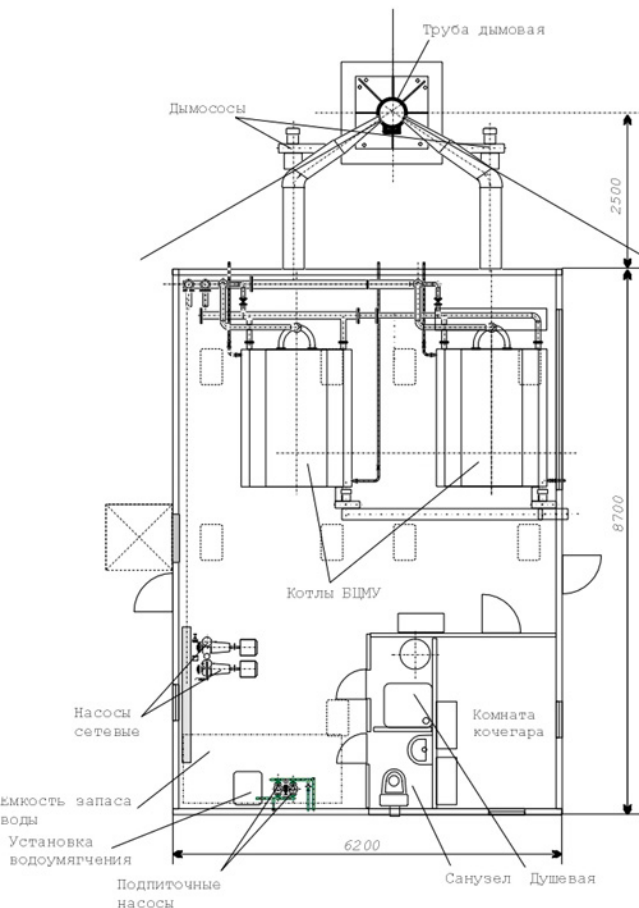

1. Теплопроизводительность котельной - 1,2 МВт;
2. Котельная оборудована котлами слючными цельнометаллическими универсальными водогрейными ВЦМУ - 2 шт;
3. Топливо - уголь каменный, дрова лиственных пород воздушной сушки;
4. Теплоноситель - вода;
5. Температура теплоносителя (воды) - до 115°C;
6. Давление теплоносителя - не более 0,6 МПа;
7. Установленная мощность электропотребителей, не более - 40,8 кВт;
8. Установка химводоподготовки - полуавтоматического действия;
9. Труба дымовая $\varnothing 500$ мм, H=24м;
10. Габаритные размеры: длина $\overset{3}{\text{}} 8700$ мм; ширина $\overset{3}{\text{}} 6200$ мм; высота - 3600 мм;
11. Масса котельной - не более 30000 кг;